



Ставки плати за приєднання до електричних мереж на 2019 рік

НКРЕКП

Законодавчі підстави



Закон України
«Про ринок
електричної енергії»

1. Стаття 7 Закону визначає повноваження Регулятора щодо затвердження ставок плати за приєднання до електричних мереж.
2. Стаття 21 Закону визначає, що порядок розрахунку та затвердження ставок плати за стандартне приєднання, ставок плати за нестандартне приєднання потужності та ставок плати за лінійну частину приєднання відповідно до Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу.

Методика (порядок) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу від 18.12.2018 № 1965 набрала чинності 22.12.2018

Методика встановлює порядок розрахунку:

- ✓ Ставок плати за стандартне приєднання для всіх операторів систем розподілу
- ✓ Ставок плати за нестандартне приєднання потужності для всіх операторів систем розподілу
- ✓ Ставок плати за лінійну частину приєднання


Ключові параметри для розрахунку ставок



Питома вартість приєднання 1 кВт потужності (*на перехідний період до двох років*) згідно з СОУ-Н МЕВ 45.2-37472933-44:2016 «Укрупнені показники вартості будівництва підстанцій напругою від 6 кВ до 150 кВ та ліній електропередавання напругою від 0,38 кВ до 150 кВ. Норми» визначена як усереднений показник вартості створення 1 кВт потужності на рівні 3,48 тис. грн/кВт (без податку на додану вартість).



Коефіцієнт завантаження трансформаторних підстанцій розрахований у межах кожної територіальної одиниці основної мережі напругою 35-110(154) кВ оператора системи розподілу на основі максимального за останні три роки сумарного місячного обсягу трансформації електричної енергії на напругу 6(10)20кВ.




Розрахунок здійснено для кожної територіальної одиниці усіх операторів систем розподілу з диференціацією: тип електроустановки, що приєднується (електроустановка, призначена для виробництва електричної енергії, електроустановка, призначена для споживання електричної енергії); категорія надійності електропостачання; ступінь напруги у точці приєднання (110(154)/35/20(10)6/0,4 кВ); замовлена потужність; місцезнаходження електроустановки заявника (міська або сільська місцевість); завантаженість трансформаторної підстанції.




Ставки за стандартне та нестандартне приєднання, а також коефіцієнти завантаження оприлюднюються на офіційних веб-сайтах розподільчих компаній.

Ставки* плати за стандартне приєднання на 2019 рік

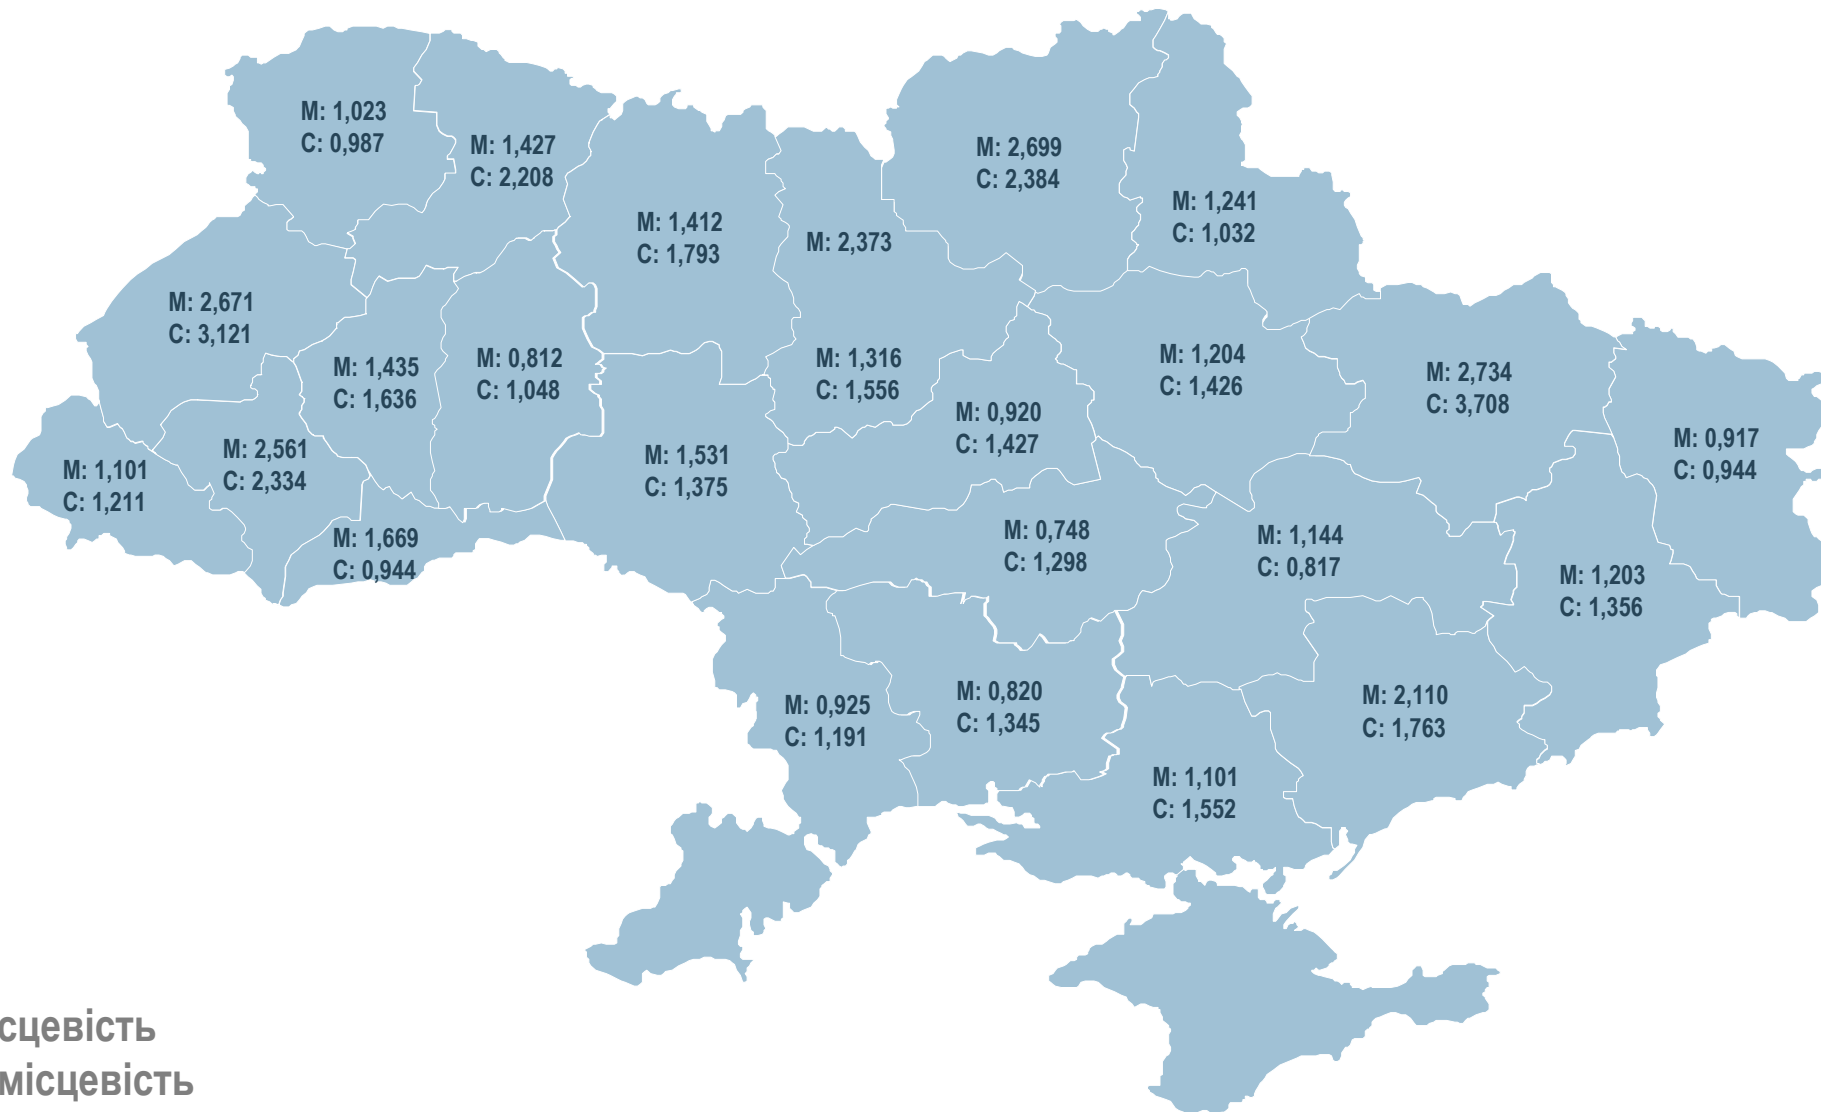

* – I та II ступінь; III-я категорія надійності електропостачання; ступінь напруги в точці приєднання 0,4 кВ

Ставки* плати за нестандартне приєднання на 2019 рік

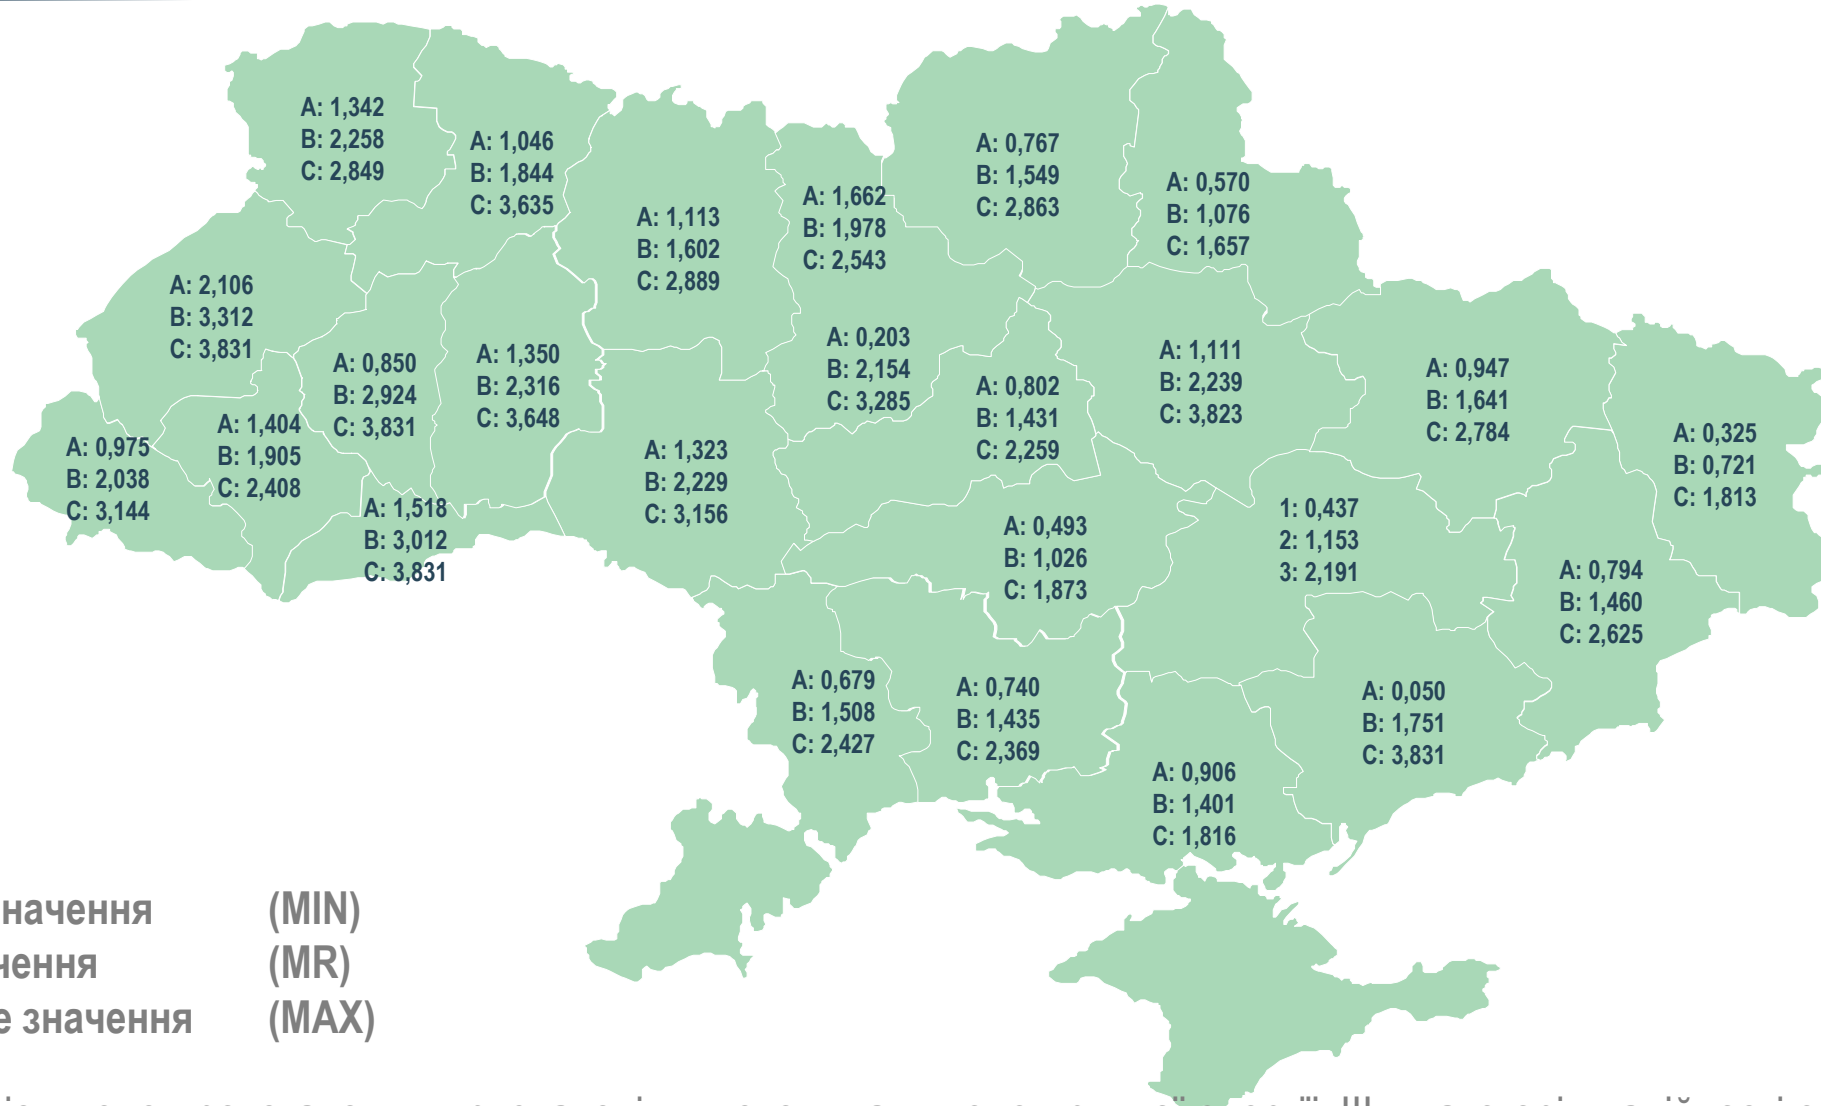

A – Мінімальне значення (MIN)
B – Середнє значення (MR)
C – Максимальне значення (MAX)

* – Міська місцевість; електроустановки, призначені для споживання електричної енергії; III-я категорія надійності електропостачання; ступінь напруги в точці приєднання 0,4(0,23) кВ

Ставки плати за приєднання на 2019 рік

С
Т
А
Н
Д
А
Р
Т

Місто
тис. грн/кВт

0,62

1,55

2,73

min

середня

max

Село
тис. грн/кВт

0,28

1,50

3,71

Н
Е
С
Т
А
Н
Д
А
Р
Т

Базова ставка
тис. грн/кВт

3,48

min

середня

max

0,20

1,84

3,83